


УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЗЛ ФГЛН ФГПН
Министерства лесного хозяйства
Удмуртской Республики

 В.Г. Митров
« 19 » Инваря 2018 г.

Акт
лесопатологического обследования № 1457

лесных насаждений Воткинского лесничества

Удмуртской Республики

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный

2. Инструментальный

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Березовское		194	4	7,6

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 0,02 га.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

Координаты расположения аварийного дерева: Приложение 4

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостойное, имеющее опасный наклон, трещины в стволе и сухобочины

3.1. Порода Ос,С,Б, диаметр, см Ос - 12,24,20, С - 20, Б - 12,20,

3.2. Высота, м Ос - 17-23 м, С - 22 м, Б-17,20 м, возраст, лет 70 лет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, кбм	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийных деревьев	0,9	Ос	2018 год
Уборка аварийных деревьев	0,4	Б	2018 год
Уборка аварийных деревьев	0,3	С	2018 год
Итого:	1,6		

Ведомость перечета аварийных деревьев назначенных в рубку прилагаются (приложение 4 к Акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев: своевременная уборка аварийных деревьев

Дата проведения обследований 3.11.2017 года

Исполнители работ по проведению лесопатологического обследования:


Руководитель ГКУ УР «Воткинское лесничество»

Трушков Н.В.



Зам. руководителя ГКУ УР «Воткинское лесничество»

Галичанин Н.В.



Инженер ОЗЛ ГКУ УР «Воткинское лесничество»


Шалагинов В.С.



Участковый лесничий Березовского участкового лесничества


ГКУ УР «Воткинское лесничество»

Тимашева О.Н.



Абрис участка

Воткинское лесничество, Березовское участковое лесничество, квартал 194, выдел 4, пл. 0,02 га

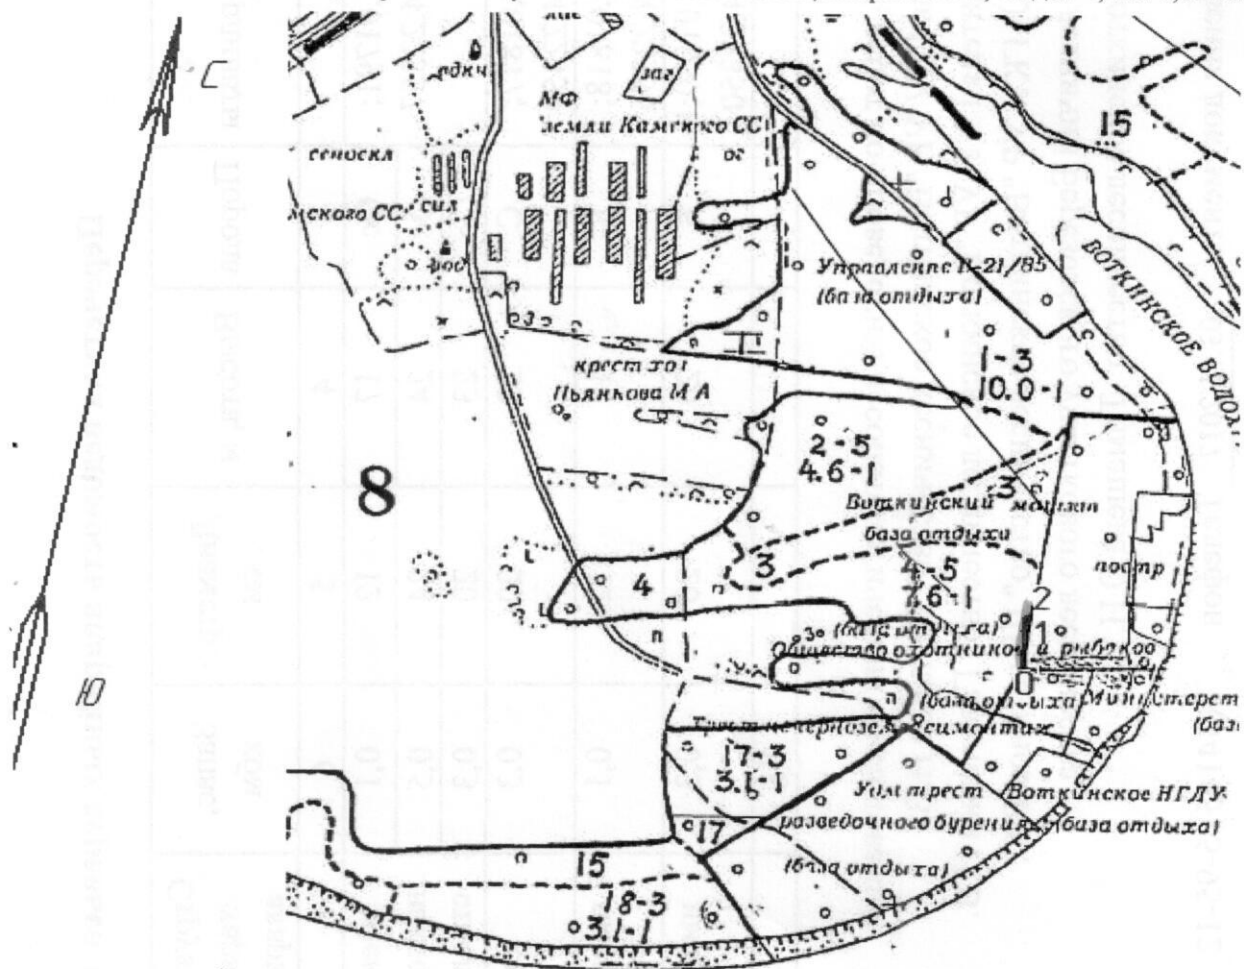

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
0-1	57,01791; 054,22357	СВ:10	40
1-2	57,01830; 054,22350	СВ:10	20

М 1:10000

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

Руководитель ГКУ УР "Воткинское лесничество" Трушков Н.В.

Зам руководителя ГКУ УР "Воткинское лесничество" Галичанин Н.В.

Инженер ОЗЛ ГКУ УР "Воткинское лесничество" Шалагинов В.С.

Участковый лесничий Березовского участкового лесничества

ГКУ УР "Воткинское лесничество" Тимашева О.Н.

Дата составления документа

03.11.2017 Телефон

8(34145) 5-95-12

Перечетная ведомость аварийных деревьев, назначенных в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, кубм	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Мероприятие	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	57,01791;	Ос	17	12	0,1	имеющее опасный наклон и трещины в стволе, сухобочины	Уборка аварийных деревьев	2018 год
2	054,22357	Ос	24	24	0,5			
3		Ос	23	20	0,3			
4	57,01817; 054,22359	С	22	20	0,3	сухостойное		
5	57,01818; 054,22356	Б	17	12	0,1	имеющее опасный наклон		
6	57,01830; 054,22350	Б	20	20	0,3	имеющее опасный наклон		
Итого:					1,6			

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

Руководитель ГКУ УР "Воткинское лесничество" Трушков Н.В.
Зам руководителя ГКУ УР "Воткинское лесничество" Галичанин Н.В.
Инженер ОЗЛ ГКУ УР "Воткинское лесничество" Шалагинов В.С.

Участковый лесничий Березовского участкового лесничества

ГКУ УР "Воткинское лесничество" Тимашева О.Н.

Дата составления документа 03.11.2017 Телефон 8(34145) 5-95-12